

PREVIDIA | Cloudfire



Skyløsning for Previdia brannvarsling Inim Fire, er tilgjengelig for mobil/nettbrett og finnes både for Andriod og iPhone.

Finn i app-butikk og installer.

Etter innstallering, åpne appen.



PREVIDIA | Cloudfire




Appen åpnes og viser først en innlastningside som denne



Logg inn med brukernavn og passord.


Brukernavnet er din e-postadresse.

Benytt *Forgot Password?* Om du ikke har passord eller har glemt passordet. Du vil motta en e-post for å opprette et nytt passord

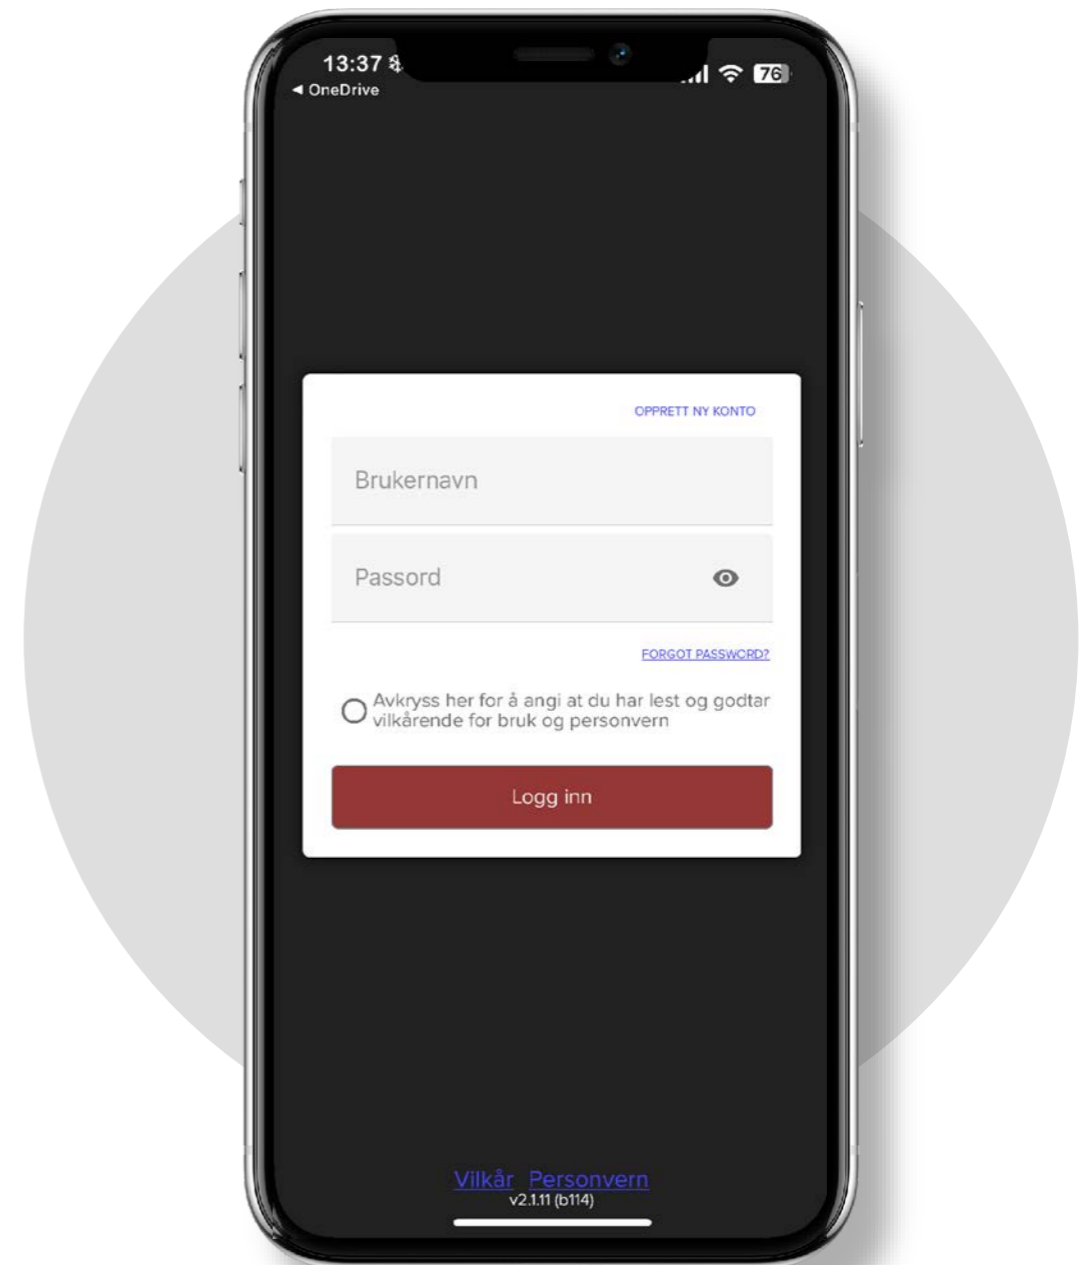


Startsiden


Velg først menyknappen

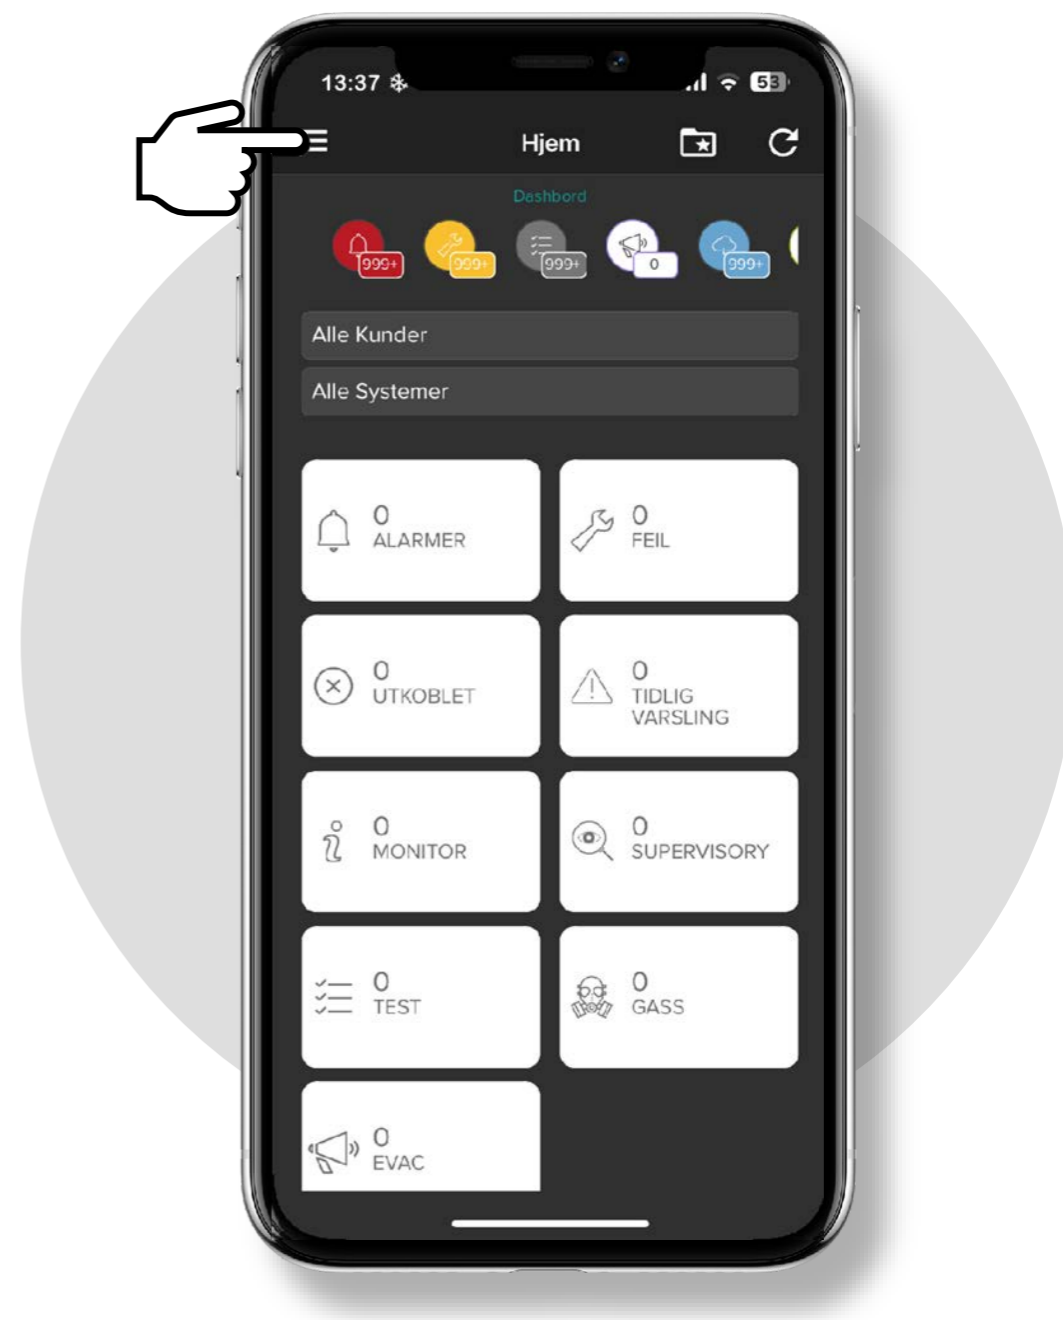

Velg deretter Kunder

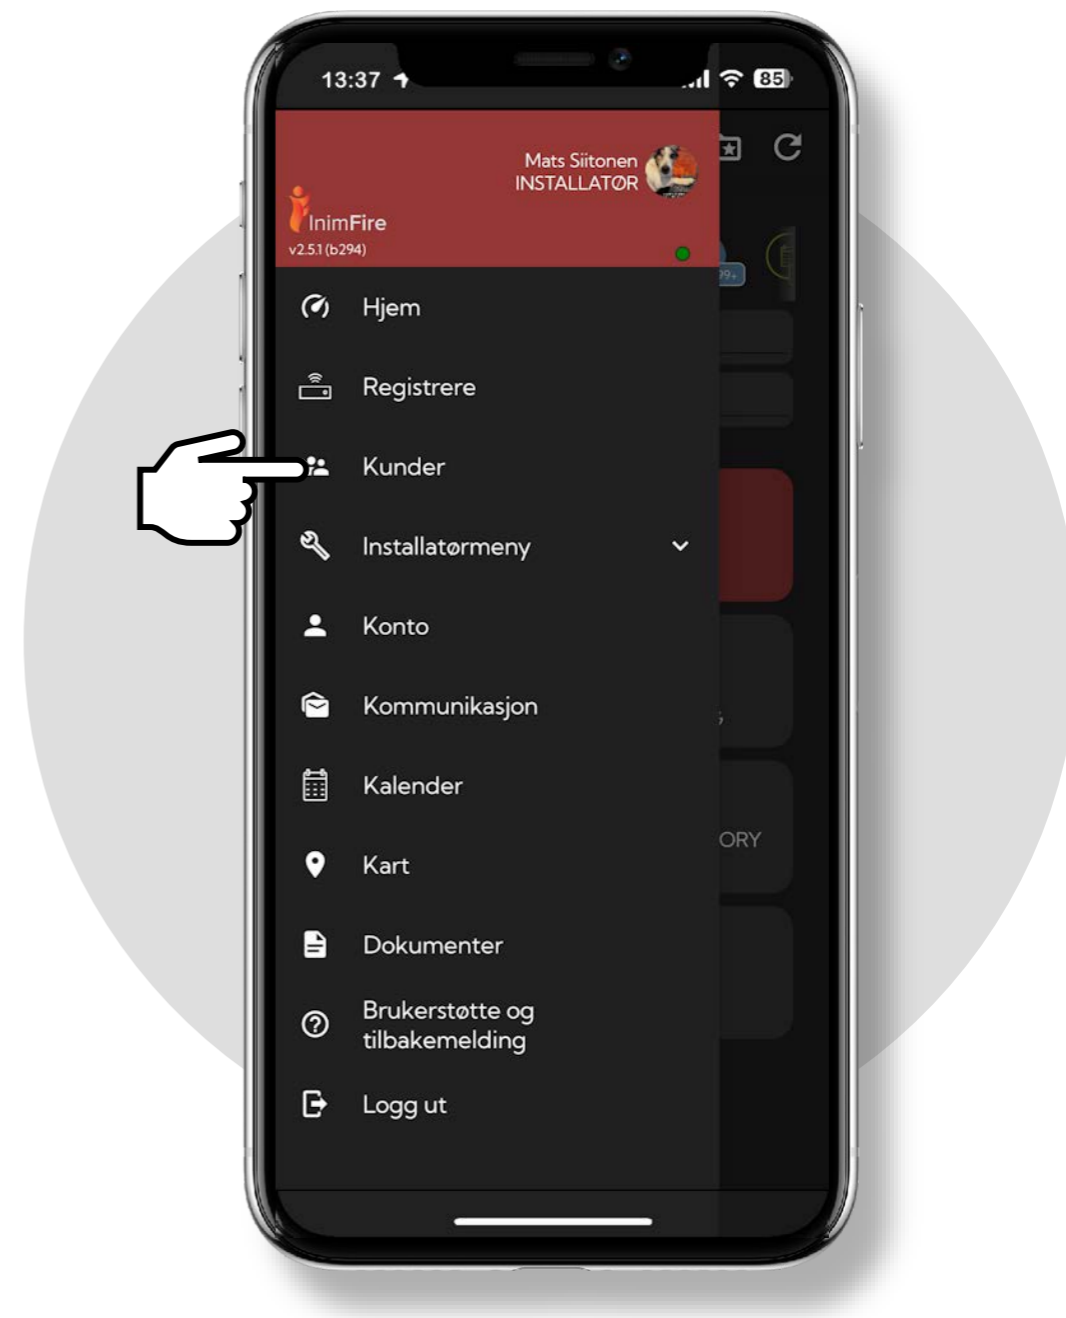


Bruk + ikonet nede til høyre

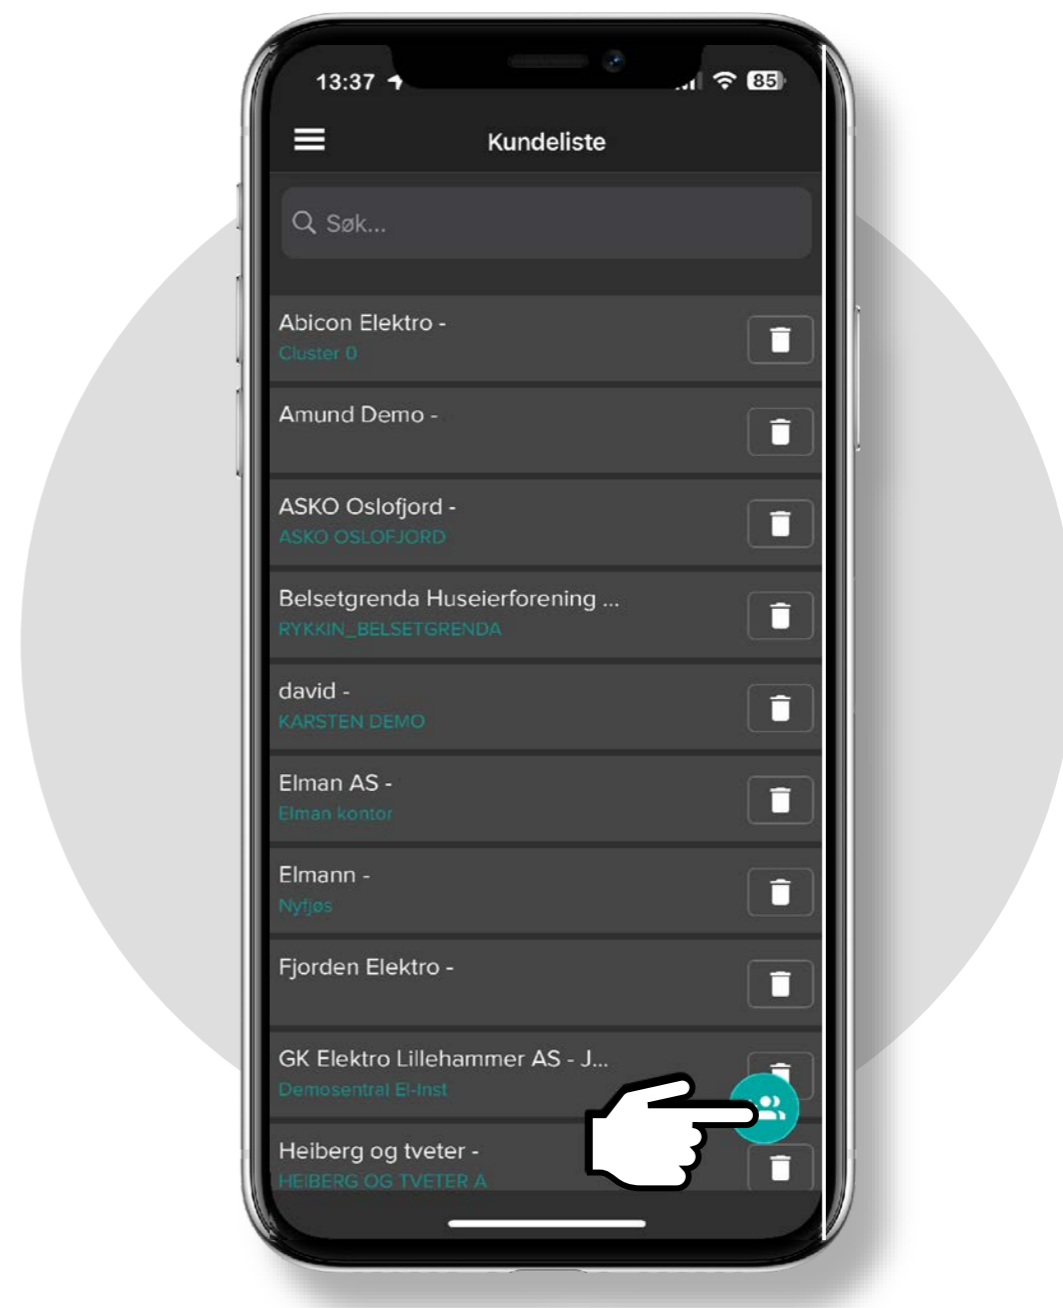

Fyll inn "Fornavn", "Etternavn" og "Bedrift" på anlegg.

Sørg for å huke vekk "Delt"

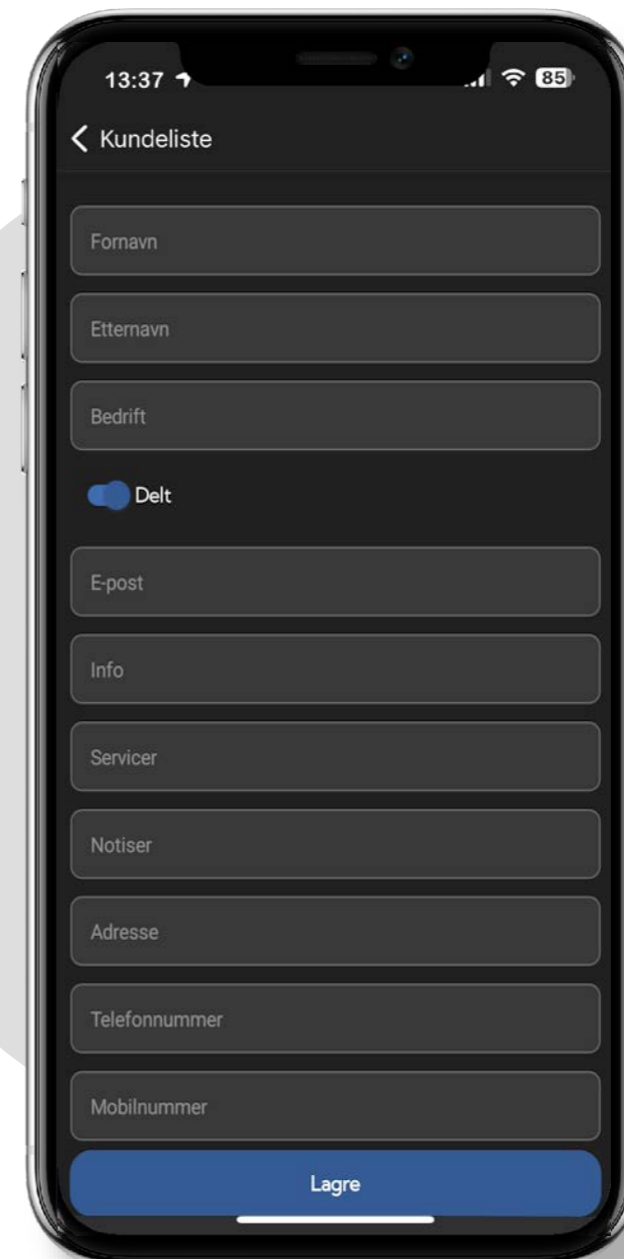

13:37 →

< Kundeliste

Fornavn

Etternavn

Bedrift

Delt

E-post

Info

Servicer

Notiser


Adresse

Telefonnummer

Mobilnummer


Lagre

Trykk *retur* for å fjerne tastaturet

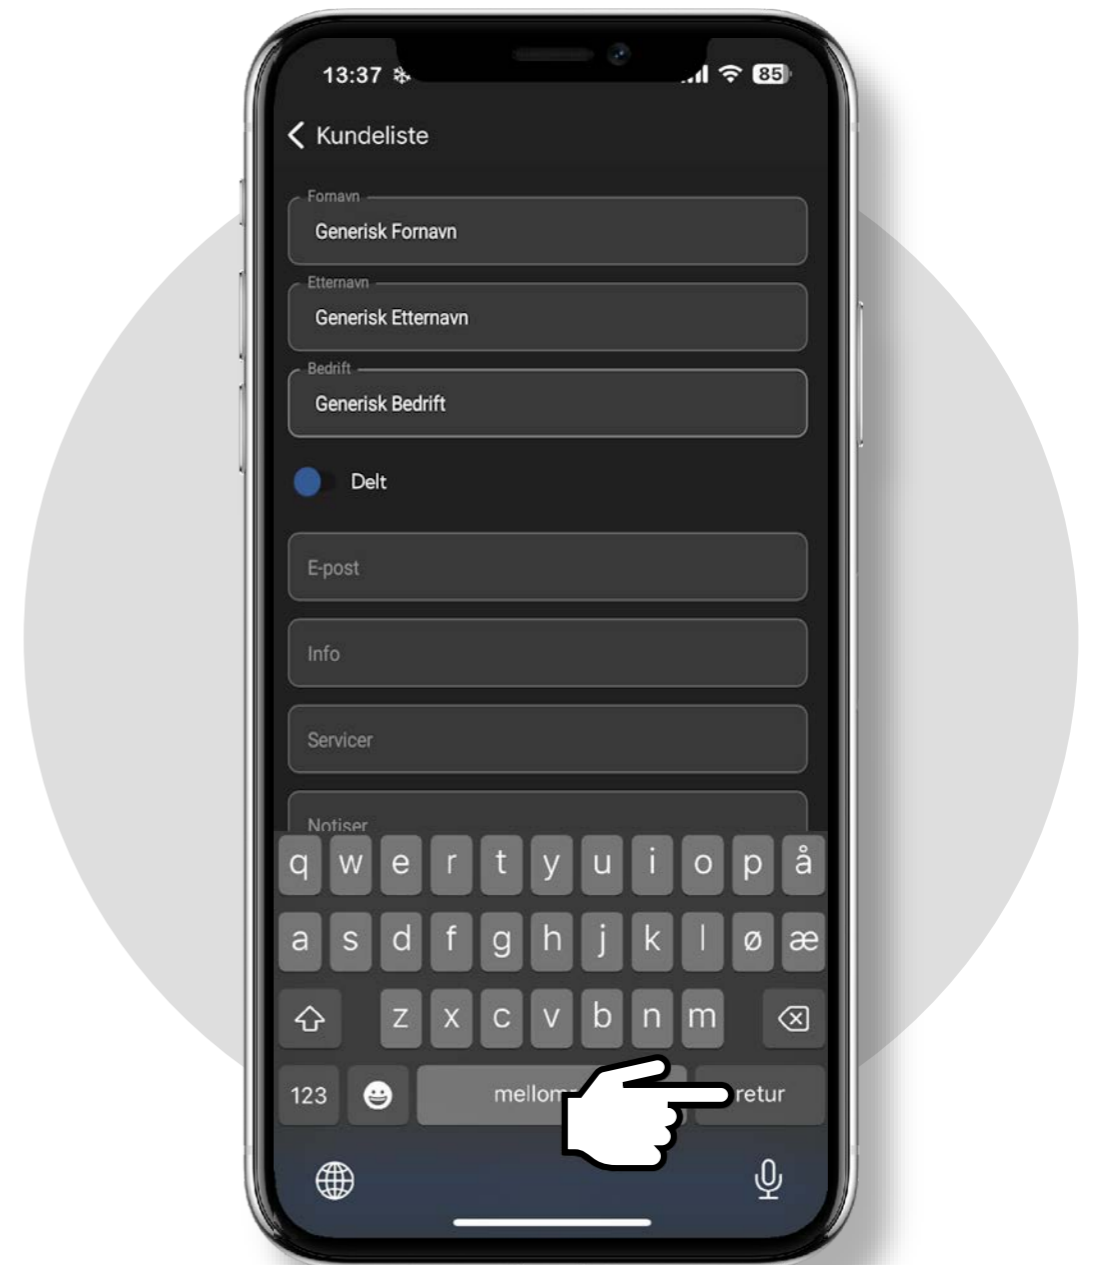


De andre feltene, behøves ikke å fylles ut

Trykk lagre.

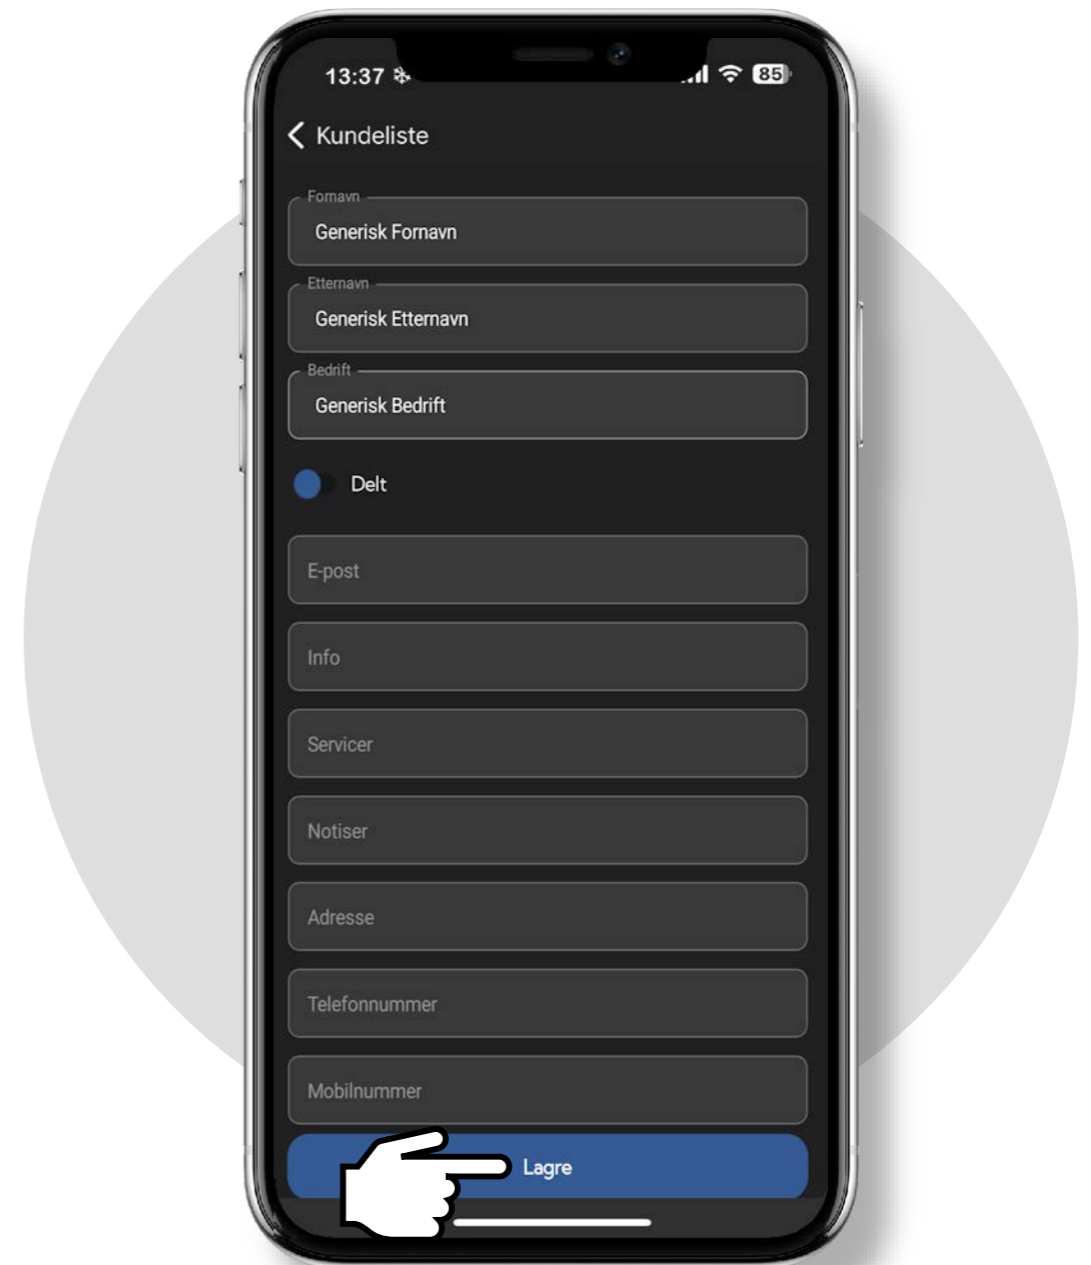


Kunde er opprettet.

Trykk Menyknappen

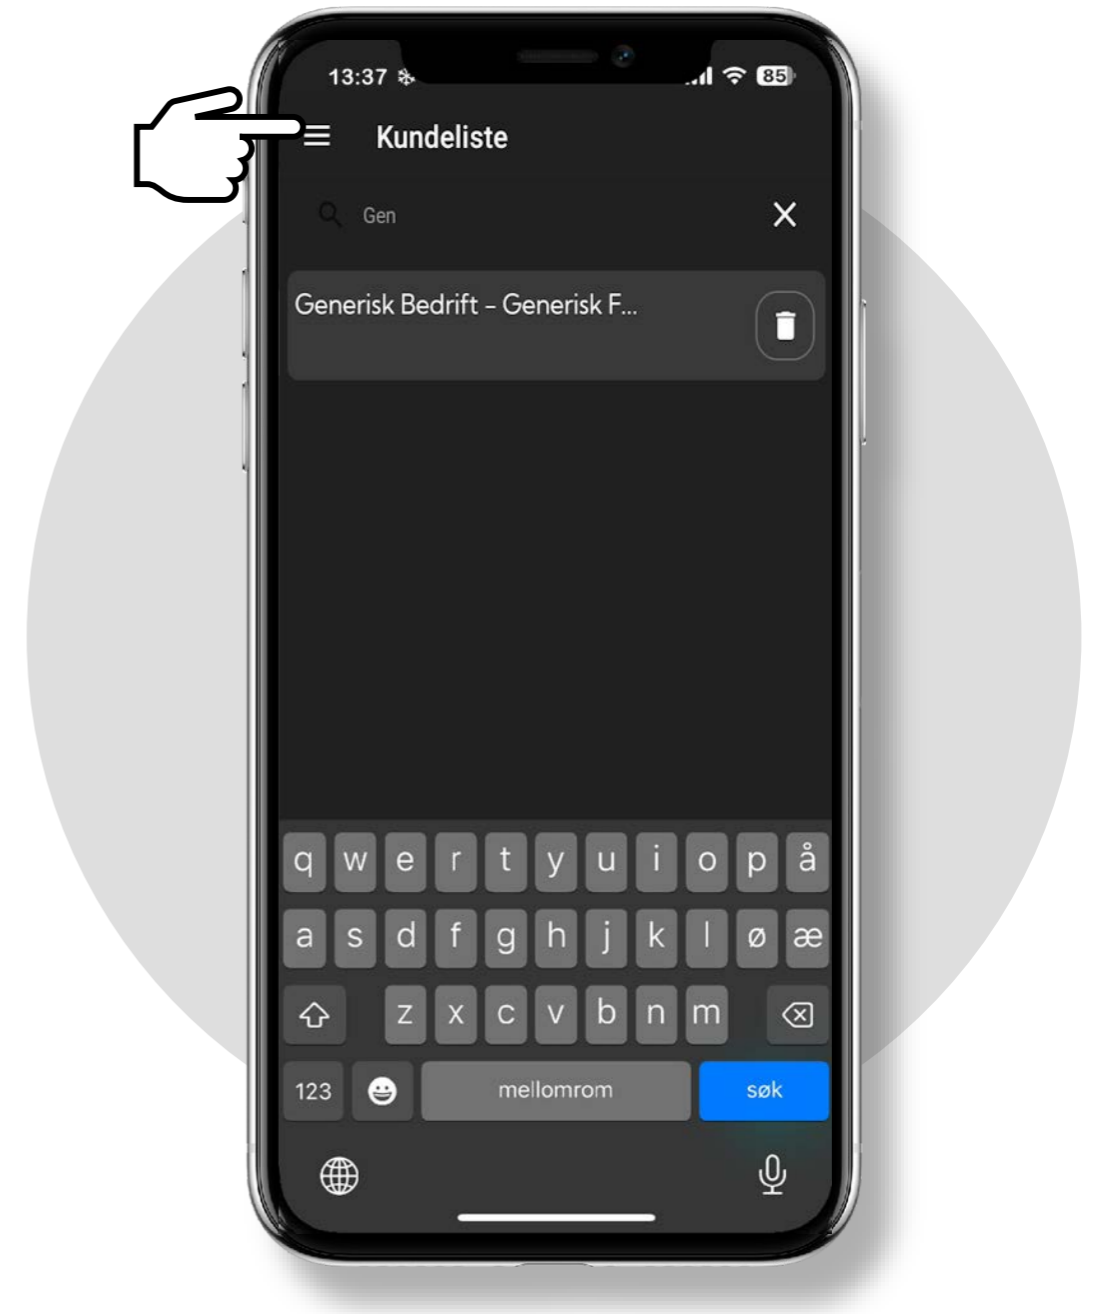


Velg Registrere

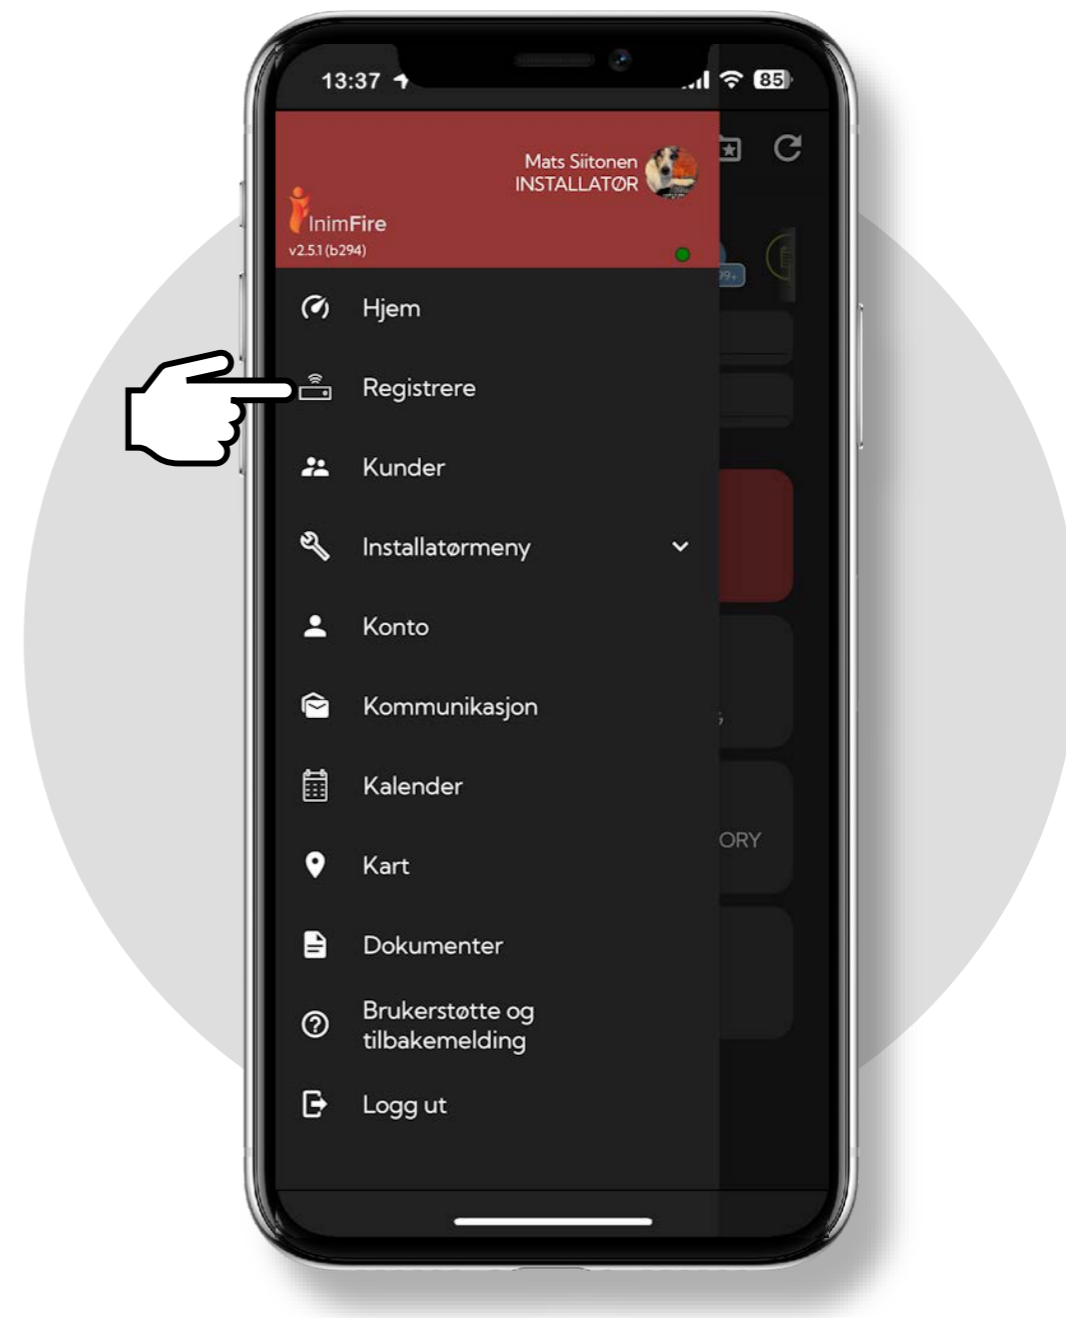


Her listes brannvarslingsanlegget opp. I eksempelet benyttes PREVIDIA COMPACT

Trykk på brannvarslingsanlegget

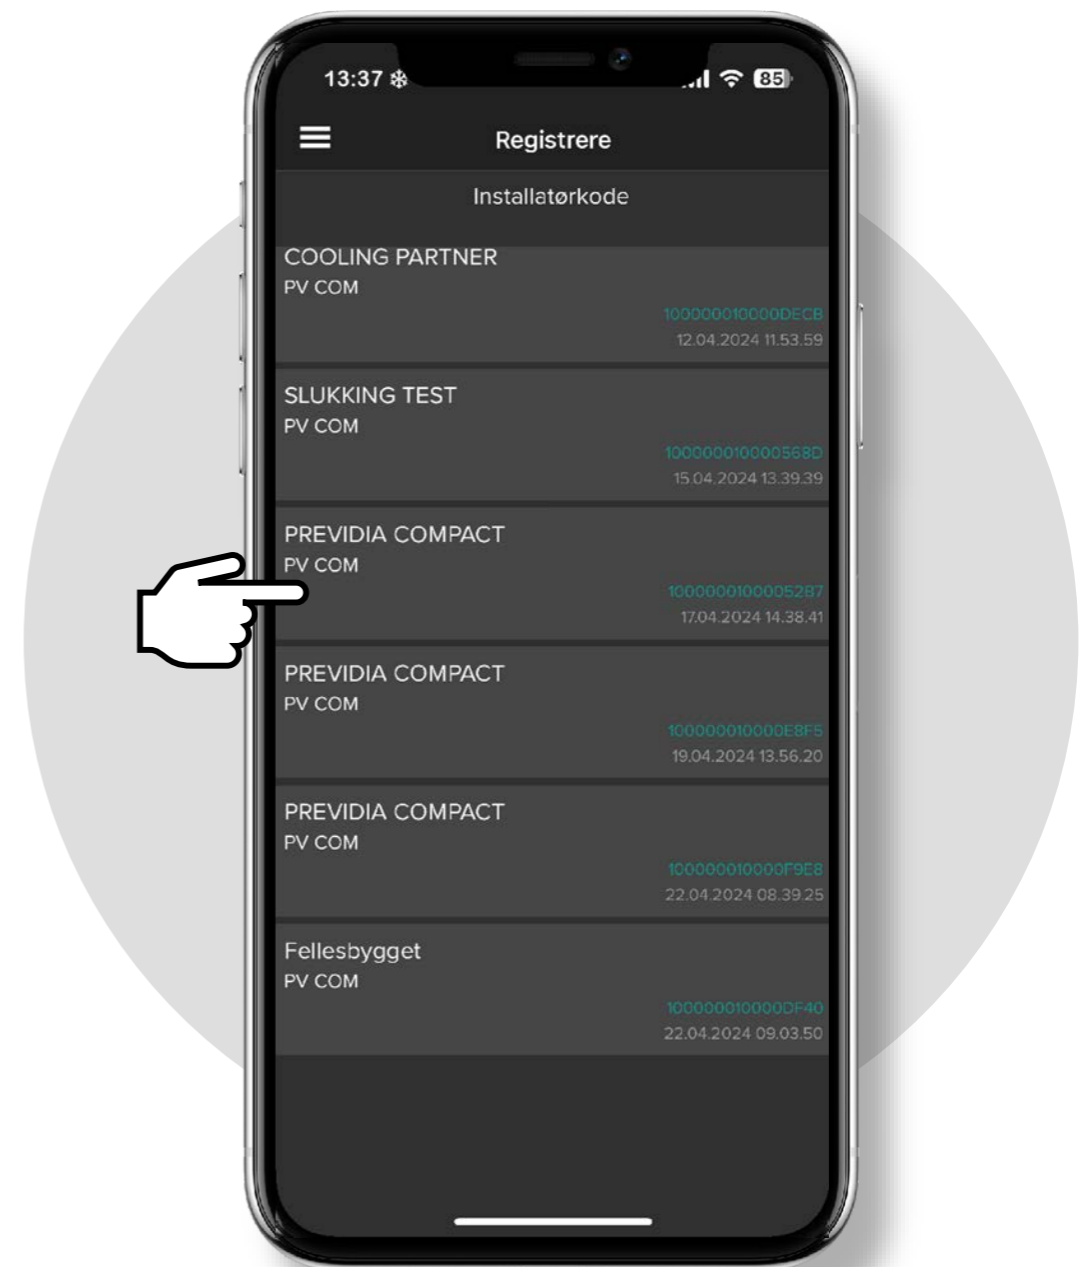


Velg kunde du opprettet


I eksempelet, opprettet vi Generisk Bedrift

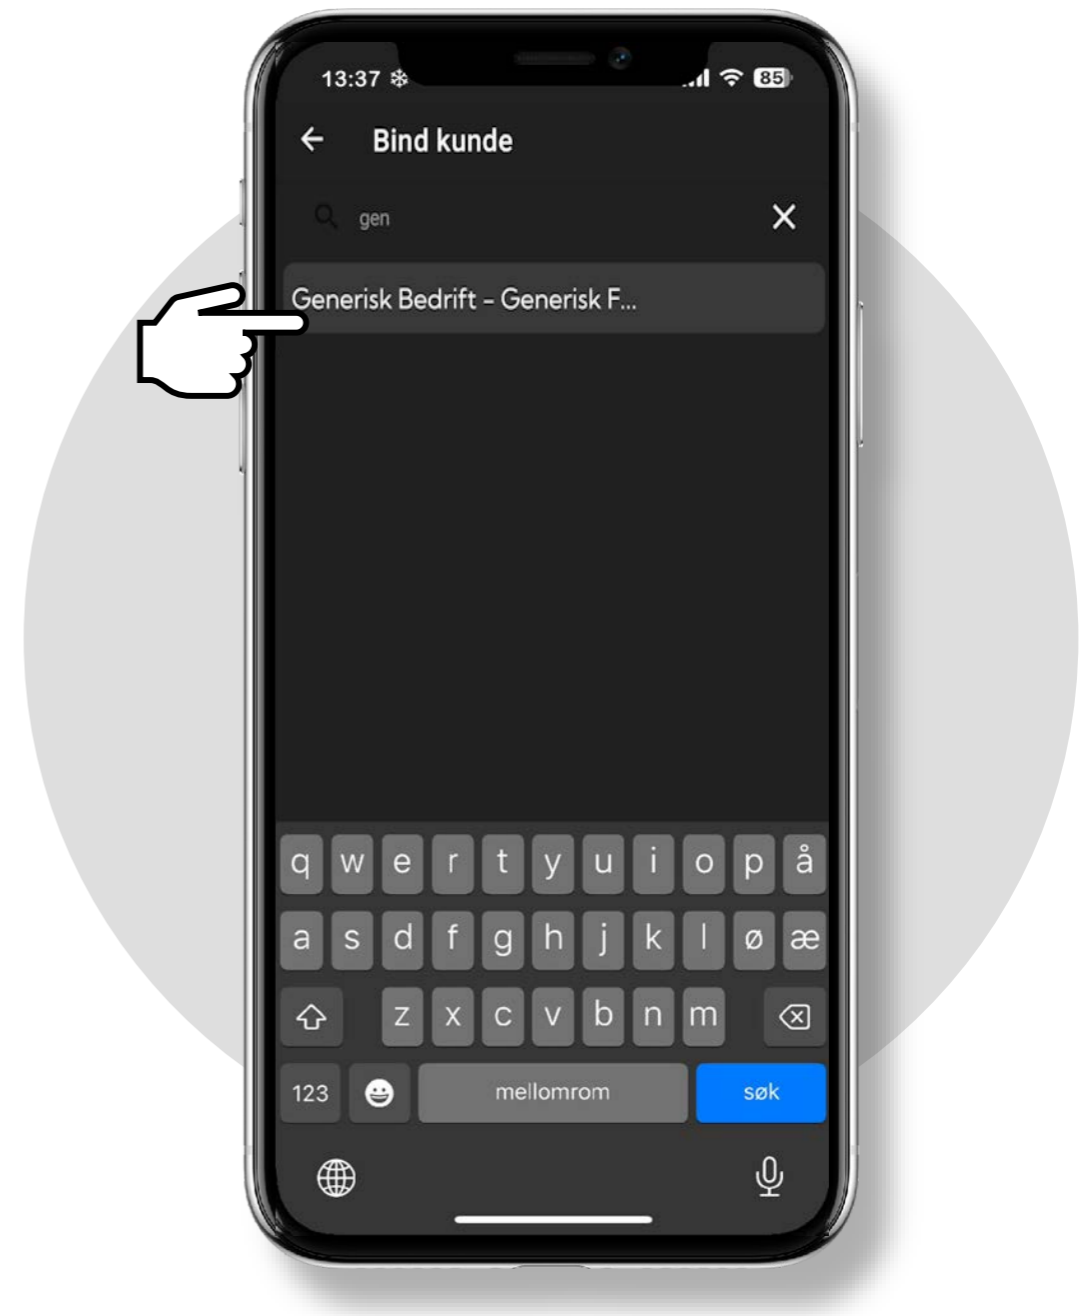


Trykk Ok

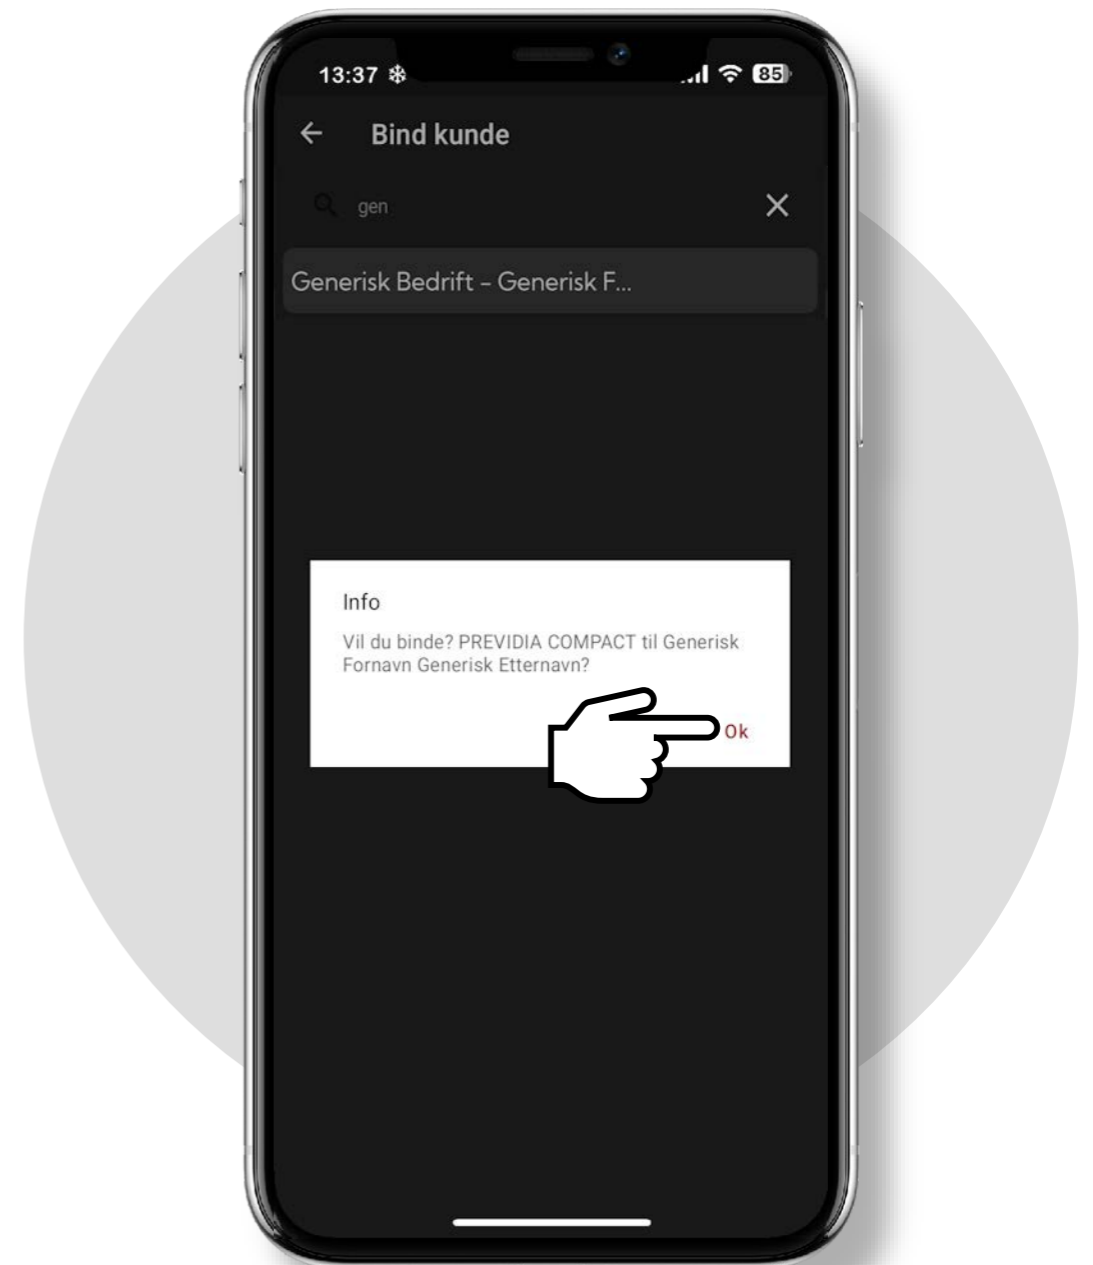

Brannvarslingsanlegget er klart til bruk via mobilen. For å gå inne på anlegget for betjening, trykker man på pil-ikonet

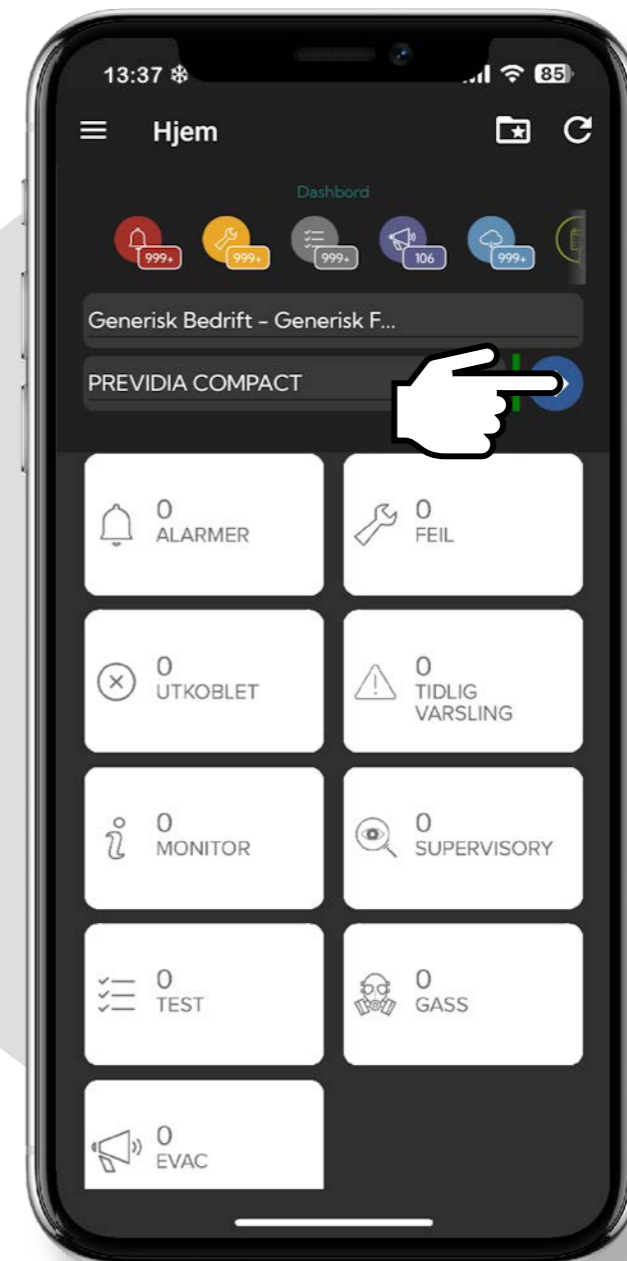

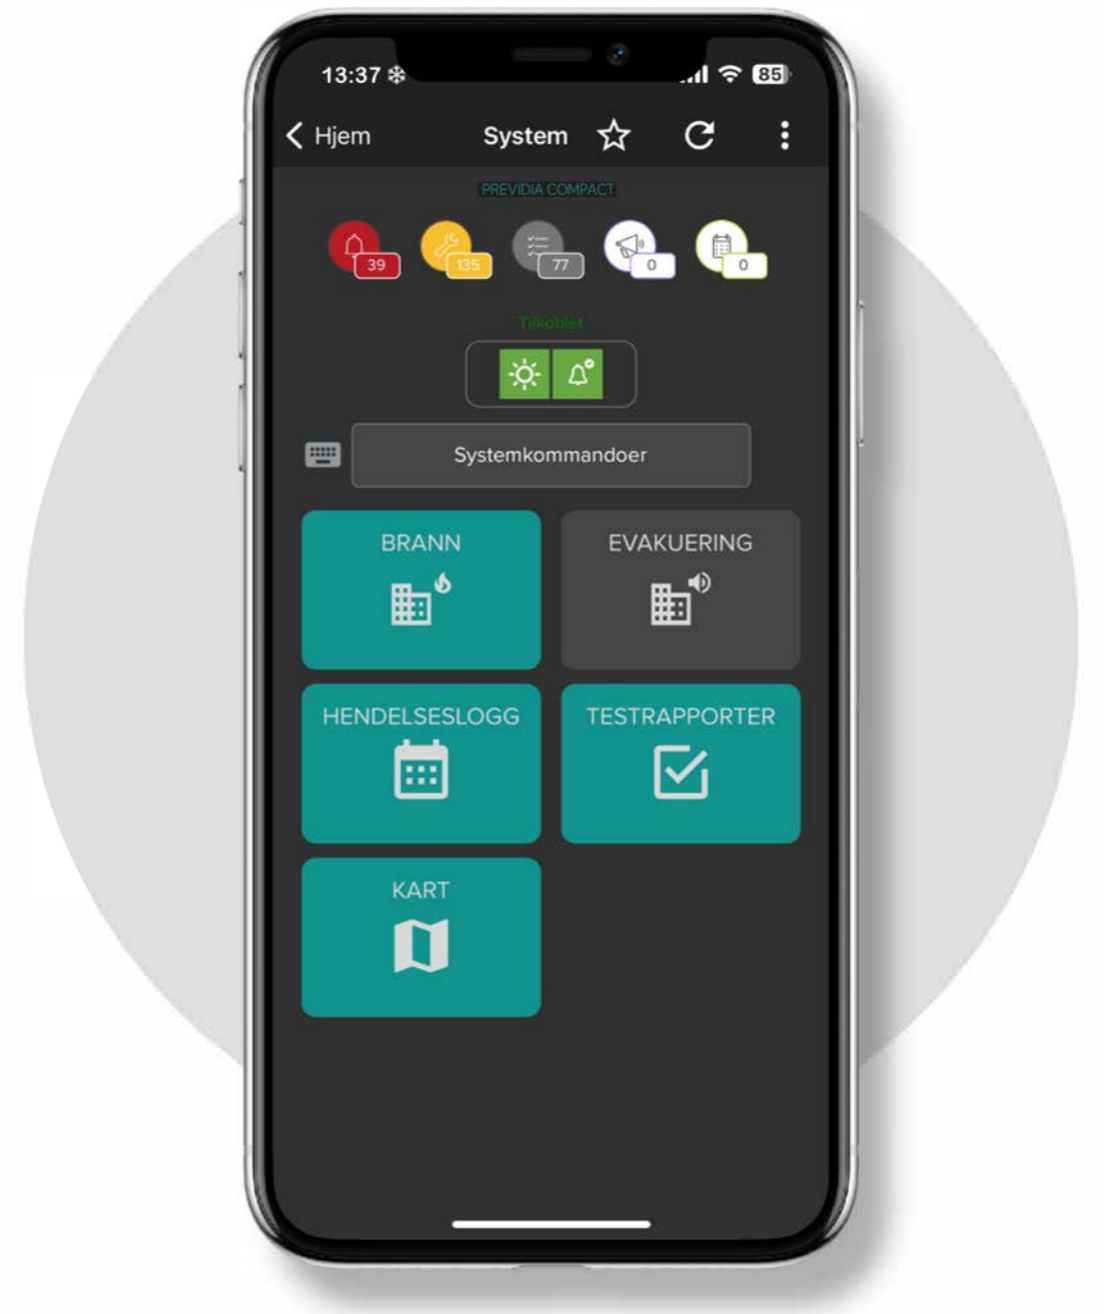

NOTIFICATION – PUSH VARSLER

Åpne en nettleser (f.eks. Microsoft Edge) og logg inn på følgende nettside nedenfor. Du kan også trykke direkte på lenken.

[INIM Fire \(inimcloud.com\)](https://inimcloud.com)

Her bruker du samme brukernavn og
passord som i appen



Evolving Protection

Login to the INIM service portal

A text input field containing the email address 'christopher@nortek.st'. To the right of the field is a red icon with three white dots, indicating a dropdown menu.A password input field with seven black dots representing the password. To the right of the field are two icons: a red icon with three white dots and a black eye icon, indicating a password visibility toggle.

ACCESS

[Forgot your password?](#)

Do you have an account? **Sign up**



Velg «Fire detection» i menyen til venstre



CT

- My services
- Showcase
- Order history
- Inim DNS
- Intrusion detection
- Fire detection**
- Inim.biz
- Useful documents

Purchase Services

Add a service to enrich your Inim experience.

I-SIM Connectivity Service

Connectivity and call services for Inim systems

ⓘ Available from your distributor

Voice licenses

Integration of speech recognition module

⊕ Named activation keys

20 terminals license

Extends the zones available in the control panel

ⓘ Valid for PrimeX

Velg «Notification» i menyen til venstre

inim
Evolving Protection

- Home
- New installations
- Clients
- Sameiet Beddingen -
- Calendar
- Notifications**

Sameiet Beddingen All System


2718 23365 22786 2398 119

ALARMS	FAULTS	DISABLED	EARLY WARNINGS	MONITOR	SUPERVISORY	TEST	GAS	VOICE EVAC
0 Ongoing	0 Ongoing	0 Ongoing	0 Ongoing	0 Ongoing	0 Ongoing	0 Ongoing	0 Ongoing	0 Ongoing

No results

Copyright © 2024 INIM Electronics S.r.l. Unipersonale All rights reserved. [Privacy policy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Cookie policy](#)

Her kan du velge de ulike hendelsene du ønsker push-varsler til telefonen





















- Home
- New installations
- Clients
- Calendar
- Notifications**

Sameiet Beddingen

All System

Notifications

 ALARMS	CONTACT NAME	 EMAIL	
		 Push notifications Alarms	Off 
 FAULTS	CONTACT NAME	 EMAIL	
		 Push notifications Faults	Off 
 EARLY WARNINGS	CONTACT NAME	 EMAIL	
		 Push notifications Early Warnings	Off 
 GAS	CONTACT NAME	 EMAIL	

Notifications

	ALARMS	CONTACT NAME	EMAIL	
			Push notifications Alarms	On <input checked="" type="checkbox"/>
	FAULTS	CONTACT NAME	EMAIL	
			Push notifications Faults	On <input checked="" type="checkbox"/>
	EARLY WARNINGS	CONTACT NAME	EMAIL	
			Push notifications Early Warnings	Off <input type="checkbox"/>
	GAS	CONTACT NAME	EMAIL	

NOTIFICATION – PUSH VARSLER

Beskrivelse av de ulike kategoriene ifm push-varsel. Listen forklarer hvilke hendelser på brannvarslingsanlegget som har oppstått og vil gi et push-varsel.

Gul markering: Anbefalt av Nortek å benytte

Grønn markering: Kan legges til om man ønsker til en hver tid full kontroll.

- **ALARMS** – En brannalarm og/eller Pre-alarm (forsinket alarm i en leilighet)
- **FAULTS** – En feil har oppstått på brannvarslingsanlegget. Kontakt Nortek for utbedring
- **EARLY WARNINGS** – Tidlig varsel er et varsel om at røykdetektoren har oppdaget litt røyk, men ikke nok til å aktivere brannalarmanlegget. Normalt ikke i bruk.
- **GAS** – Gassalarm (kun aktuelt hvor det er gassdetektorer tilkoblet brannvarslingsanlegget)
- **SUPERVISORY** – Spesielt kritiske enheter som er overvåket av brannvarslingsanlegget. Normalt ikke i bruk
- **MONITOR** – Styresignal fra eksterne kilder (sd-anlegg, tidsur etc) som gjør endringer på brannvarslingsanlegget. Normalt ikke i bruk
- **DISABLED** – En eller flere deler av anlegget er koblet ut: sone, detektoradresse, sløyfe, alarmsender etc.
- **TEST** – Om anlegget settes i testmodus. Benyttes av tekniker ved årskontroll/service
- **VOICE EVAC** – Kun aktuelt for brannvarslingsanlegg med integrert talevarsling
- **GENERIC** – Generelle hendelser som ikke kan knyttes til andre kategorier.
- **CLOUD** – Om brannvarslingsanlegget ikke lenger har forbindelse med sky-tjenesten. Internett forbindelsen er brutt
- **MANAGEMENT** – Brannsentralen eller betjeningspanelet blir betjent (noen trykker på sentralen).
- **MAINTENACE** – Det er satt opp servicevarsel via skytjenesten og dato/tid er inntruffet. Ikke i bruk