Nortek
SECURITY & TECHNOLOGY

Astra DALI S Cold Zone



IP65 Ledelys

Med DALI2

Generelt


Et allsidig IP65 ledelys til rømningsveier for montasje i alt fra parkeringshus, produksjonshaller til kontorlokaler. Armaturet er utstyrt med DALI-2 som er en modernisert og sertifisert videreføring av den originale DALI-standarden. Dette gir bedre kompatibilitet mellom produsenter.

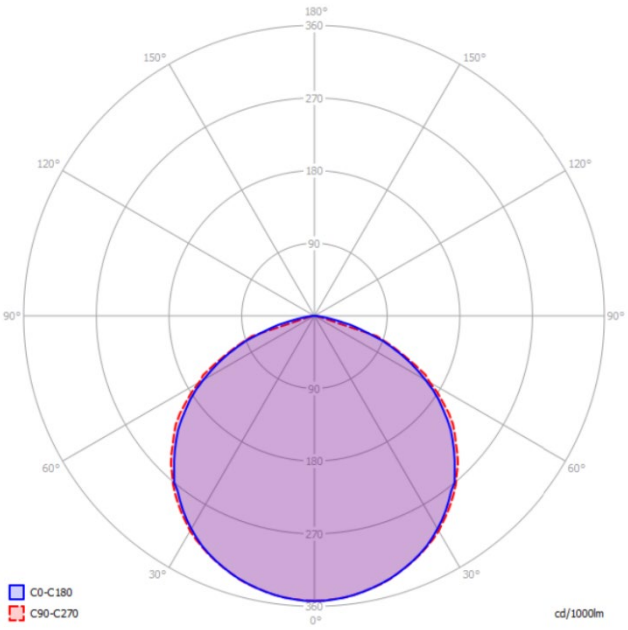
Så fort nødlyset er koblet til lokal lyskurs vil det fungere som en selvtestarmatur og ivareta sikkerheten som nødbelysning, DALI er for overvåkningen og spesialstyring av nødlyset.

Med batteriteknologien LiFePO4, som har en forventet levetid på 5-7 år ved en omgivelsestemperatur på 20°C. Levetiden på batteriene avhenger av omgivelsestemperatur og antall opp-/utladninger.
Ved høyere krav til tetthet kan en ekstra kapsling (art.nr.: 102150) kjøpes for å øke tetthet til IP67.

Teknisk data


Kapslingsgrad	IP65
Støtmotstandsgrad	IK08
Versjon	Selvtest
Spenningsforsyning	230V 50Hz
Omgivelsestemperatur	-15°C til +40°C
Farge	RAL9003 Hvit
Varighetstid	1 time
Effektforbruk	4,5W
Lysflux	576 lm
Lyskilde	LED
Batteritype	LiFePo4/C 6.4V 3.0Ah
Mål (HxBxD)	144x272x40 mm
Teknologi	DALI2 – Type A
Art.nr. Armatur	102162
Art.nr. kapsling for IP67	102150










Nødbelysning for åpne områder (takmontering)

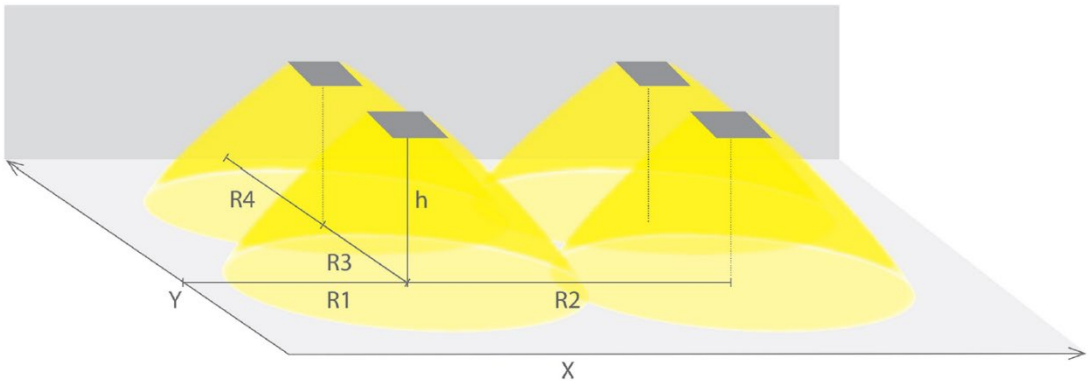Tabell over 0,5 lux for åpne områder i henhold til normen EN 1838, 0,5 m kantdistrikt vurderes i tabellen.
Målenivå 0.02 m, måleresultat med batteridrift.



R1 avstand fra veggen (X akse) |**R2** - installasjonsavstand mellom lys (X akse)
R3 - installasjonsavstand mellom lys (Y akse) |**R4** -avstand fra veggen (Y akse)

Monteringshøyde (m)	R1/R4 (m)	R2/R3 (m)
2,5	4,5	12
3	4,5	13,5
4	5	15,5
6	5,5	19
8	5,5	21,5
10	5,5	23,5

Grønn LED-Diode			Orange LED-Diode		
Samkjørt LED-Indikasjon					
Ingen Nettspenning	AV		Ingen Nettspenning	AV	
Batterifeil	[1s PÅ] [7s AV]		Batterifeil	PÅ	
Batteritest Pågår	[1s PÅ] [1s AV]		Batteritest Pågår	AV	
Lyskildetest Pågår	[0,5s PÅ] [0,5s AV]		Lyskildetest Pågår	AV	
Individuell LED-Indikasjon					
Lader Batteri	[3s PÅ] [1s AV]		Lyskildefeil	[1s PÅ] [1s AV]	 Prioritet 1
Fulladet Batteri	PÅ		Batteritest Feilet	[3s PÅ] [1s AV]	 Prioritet 2